

Платформа автоматизации Quantum


Базовые блоки дискретного ввода-вывода

Подключение

Характеристики:
стр. 48237/3 - 48237/6
Обозначение:
стр. 48237/7 и 48237/8

170 ADI 340 00

Пример наружной разводки 2, 3 и 4-проводных датчиков

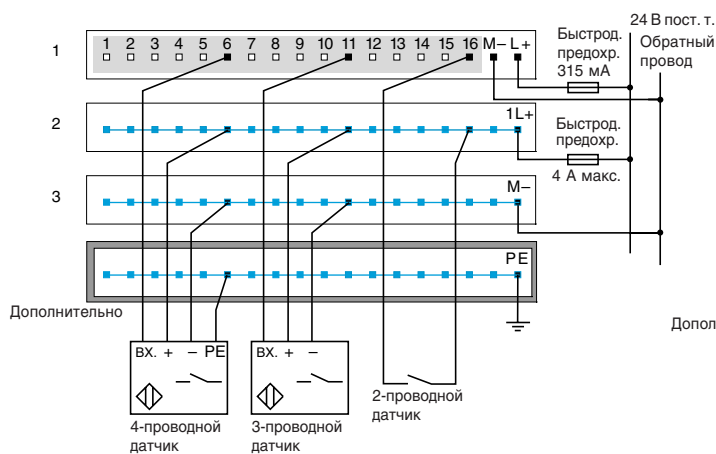


Группа каналов

Внутренняя разводка

170 ADI 350 00

Пример наружной разводки 2 и 3-проводных датчиков

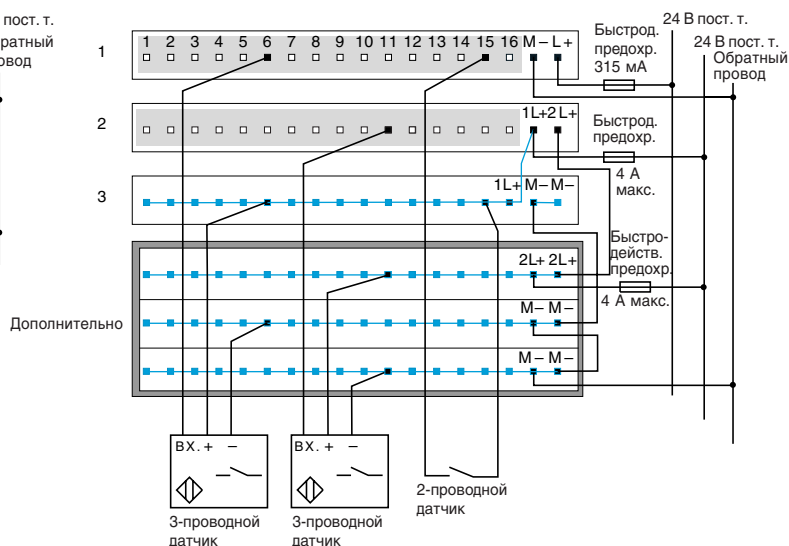


Группа каналов

Внутренняя разводка

170 ADI 540 50

Пример наружной разводки 2 и 3-проводных датчиков

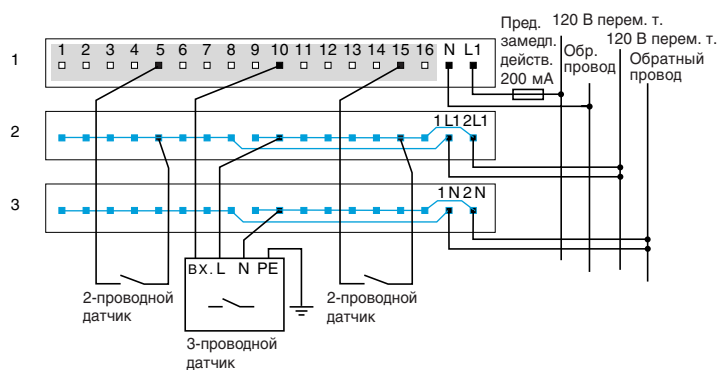


Группа каналов

Внутренняя разводка

170 ADI 740 50

Пример наружной разводки 2 и 3-проводных датчиков

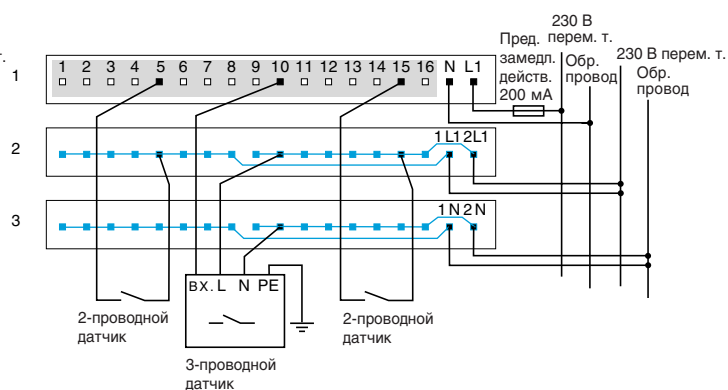

Группа каналов

Внутренняя разводка

Платформа автоматизации Quantum


Базовые блоки дискретного ввода-вывода

Подключение (продолжение)

Характеристики:
стр. 48237/3 - 48237/6
Обозначение:
стр. 48237/7 и 48237/8

170 ADO 340 00

Пример наружной разводки 2 и 3-проводных исполнительных устройств

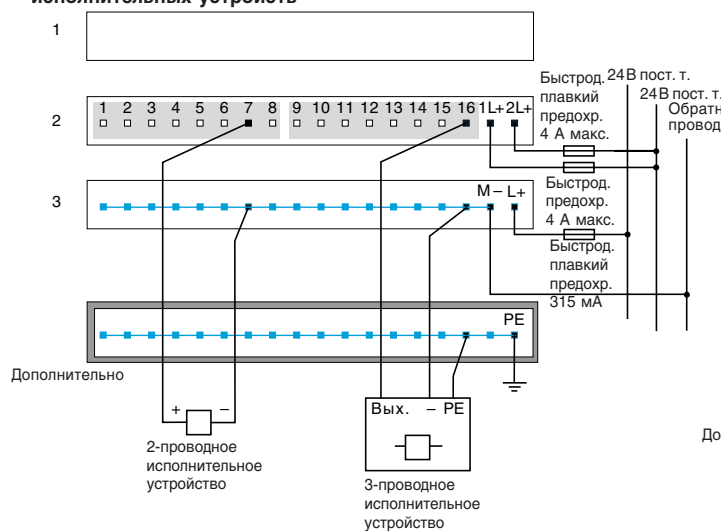


Группа каналов

Внутренняя разводка

170 ADO 350 00

Пример наружной разводки 2 и 3-проводных исполнительных устройств

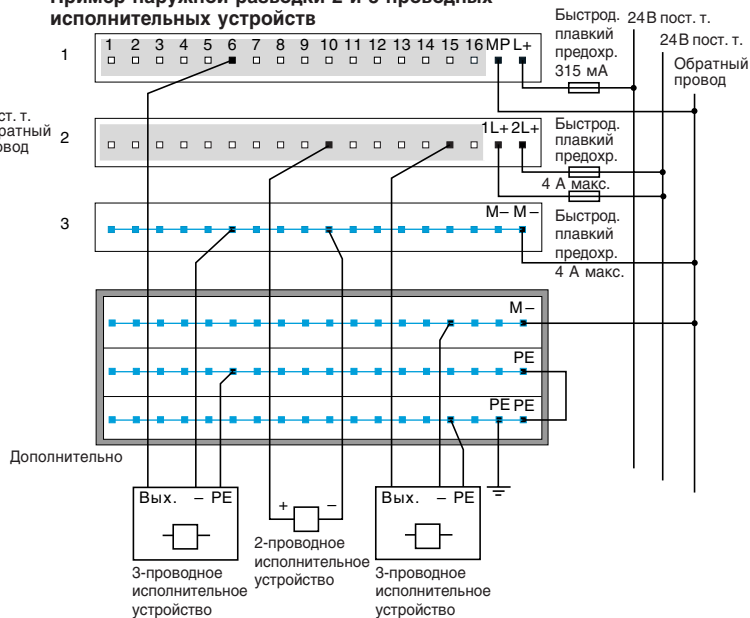


Группа каналов

Внутренняя разводка

170 ADO 530 50/540 50

Пример наружной разводки 2 и 3-проводных исполнительных устройств

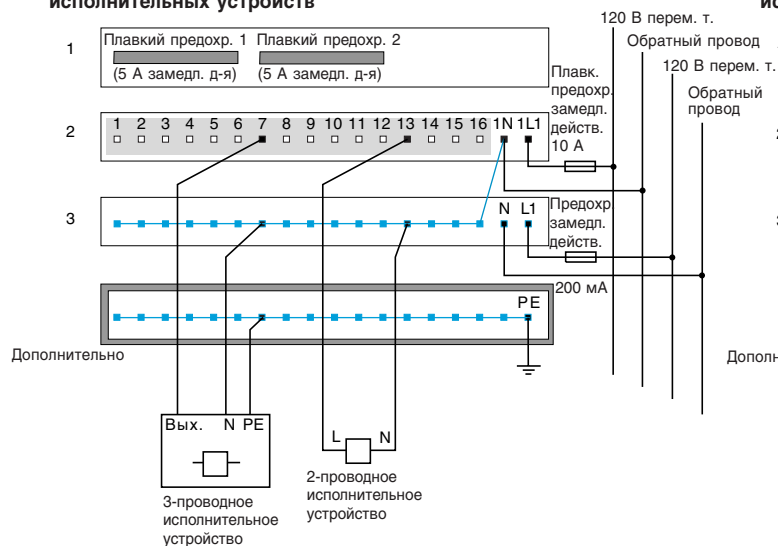


Группа каналов

Внутренняя разводка

170 ADO 730 50/740 50

Пример наружной разводки 2 и 3-проводных исполнительных устройств

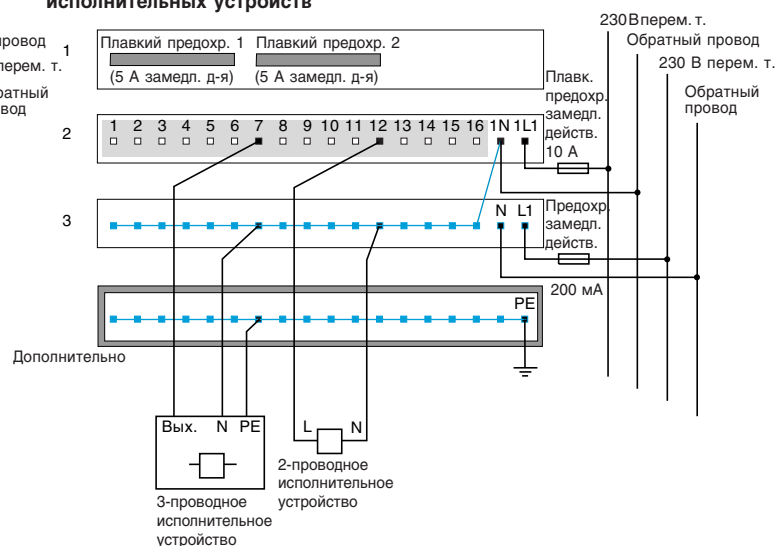

Группа каналов

Внутренняя разводка

Платформа автоматизации Quantum


Базовые блоки дискретного ввода-вывода

Подключение (продолжение)

Характеристики:
стр. 48237/3 - 48237/6
Обозначение:
стр. 48237/7 и 48237/8

170 ADM 350 10/350 11


Пример наружной разводки 2-проводного датчика/исполнительного устройства

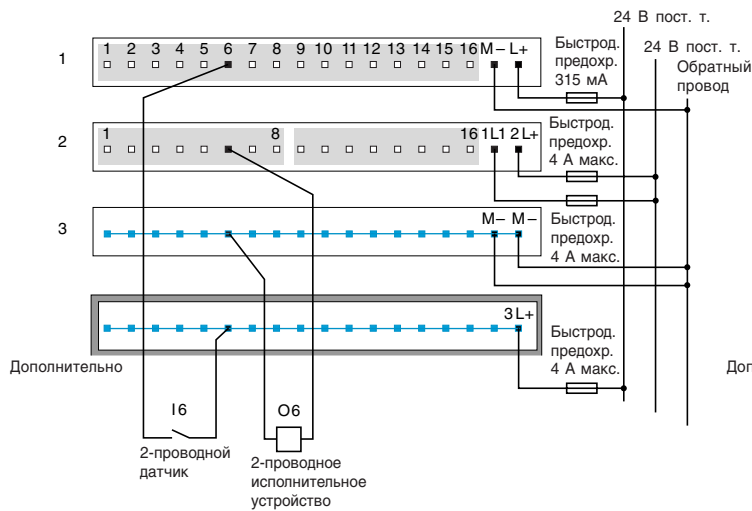

Группа каналов

Внутренняя разводка


Пример наружной разводки 3-проводного исполнительного устройства с контролем проводки

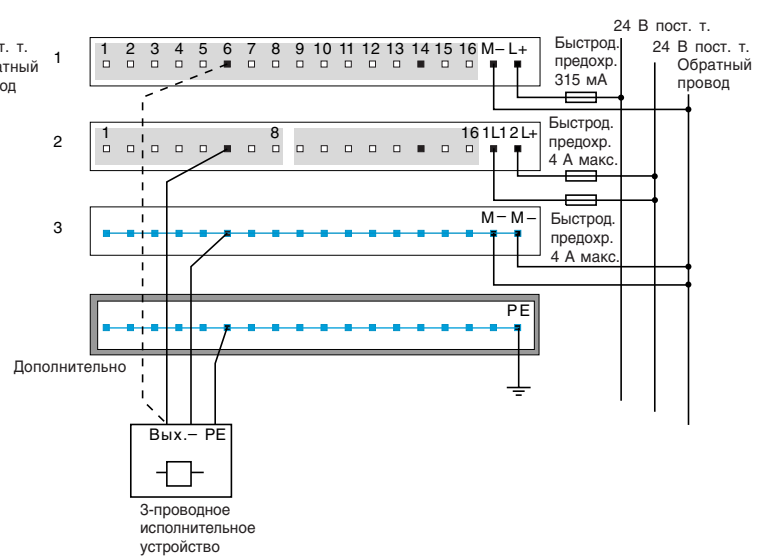

Группа каналов

Внутренняя разводка


Пример наружной разводки 4-проводного датчика, активируемого выходом

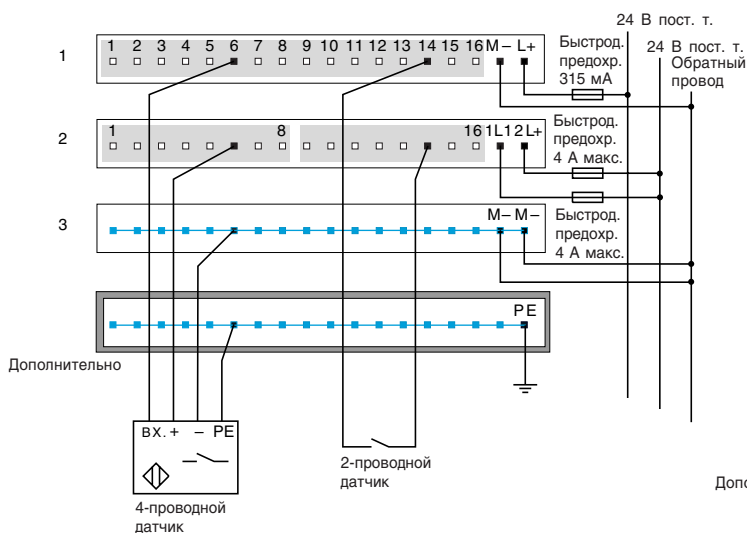

Группа каналов

Внутренняя разводка

Пример наружной разводки 4-проводного датчика/2-проводного исполнительного устройства

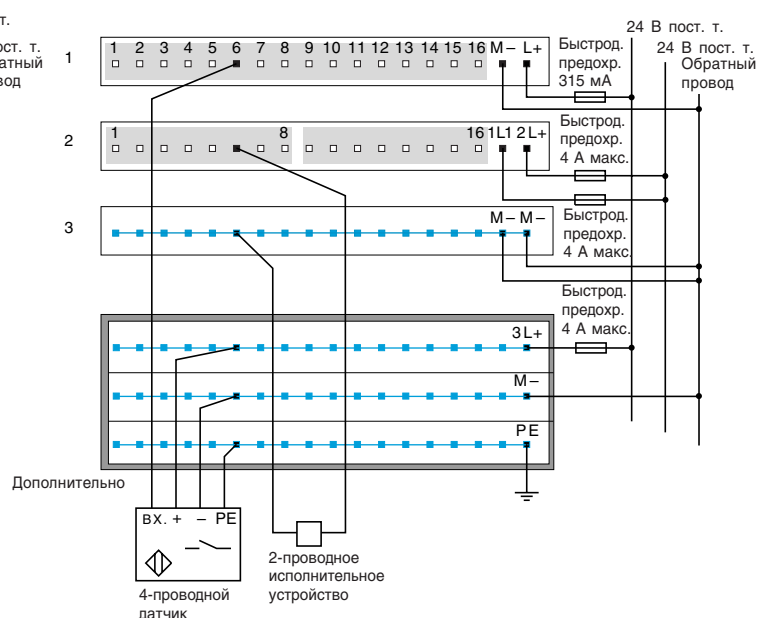

Группа каналов

Внутренняя разводка

Платформа автоматизации Quantum


Базовые блоки дискретного ввода-вывода

Подключение (продолжение)

Характеристики:
стр. 48237/3 - 48237/6
Обозначение:
стр. 48237/7 и 48237/8


170 ADM 370 10

Пример наружной разводки 2 и 4-проводных датчиков/2-проводных исполнительных устройств

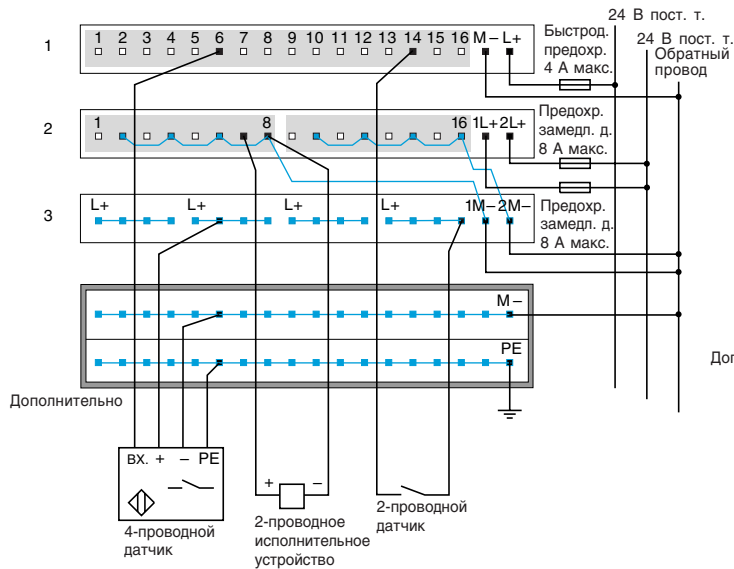


Группа каналов
Внутренняя разводка

Пример наружной разводки 3-проводного исполнительного устройства с контролем проводки

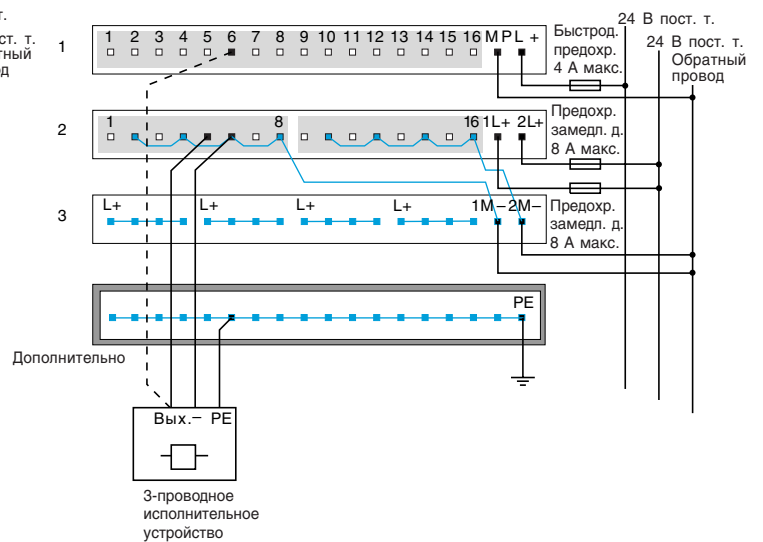

Группа каналов
Внутренняя разводка

Специальная наружная разводка (датчик активизируется выходным сигналом)

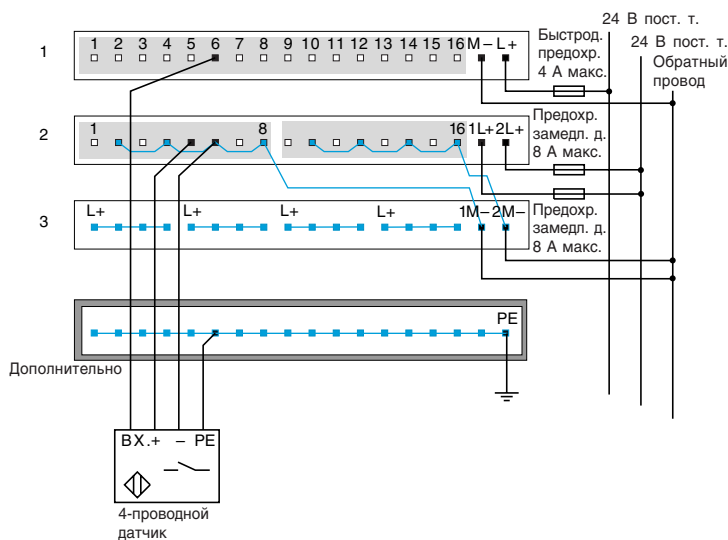

Группа каналов
Внутренняя разводка

Платформа автоматизации Quantum


Базовые блоки дискретного ввода-вывода

Подключение (продолжение)

Характеристики:
стр. 48237/3 - 48237/6
Обозначение:
стр. 48237/7 и 48237/8


170 ADM 390 10

Пример наружной разводки 2-проводного датчика/исполнительного устройства

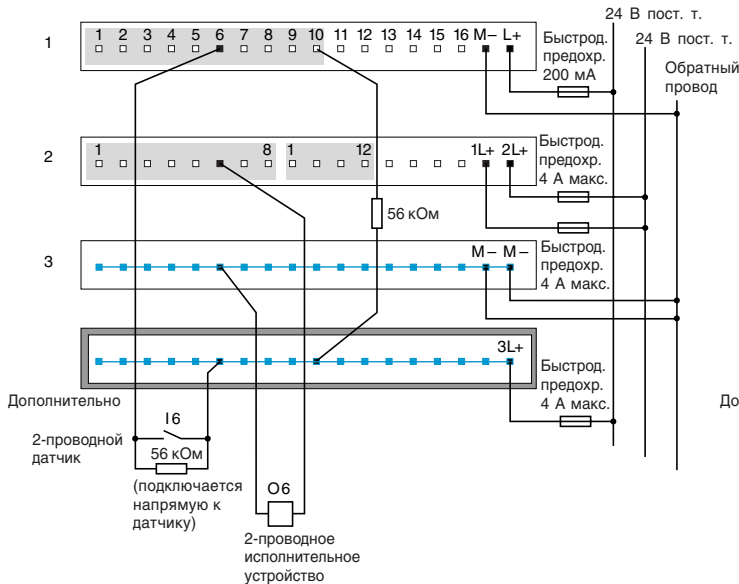

170 ADM 390 30


Пример наружной разводки 3 или 4-проводного датчика/3-проводного исполнительного устройства

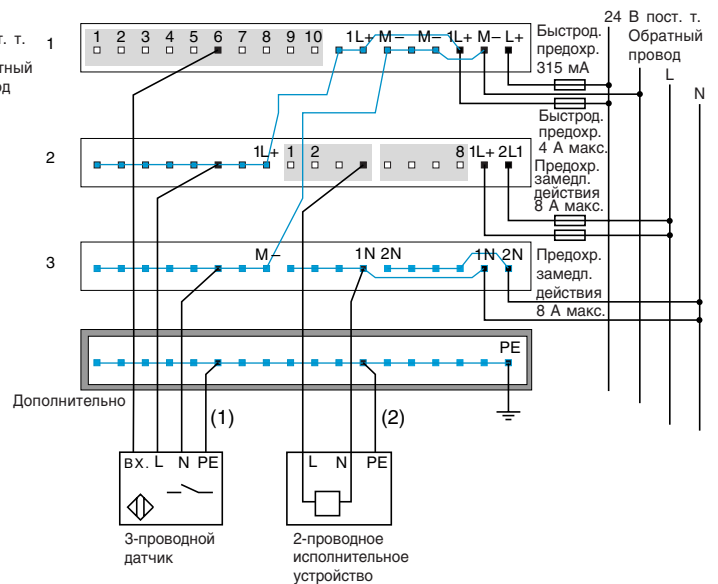

- (1) Для 4-проводного датчика
(2) Для 3-проводного исполнительного устройства

170 ADM 690 51

Пример наружной разводки 4-проводного датчика/2 и 3-проводных исполнительных устройств

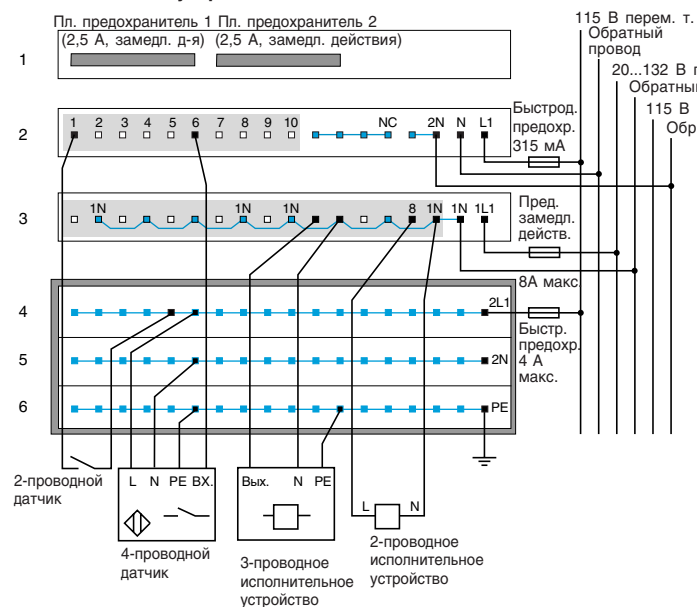

170 ARM 370 30

Пример наружной разводки 4-проводного датчика/3-проводного исполнительного устройства

